

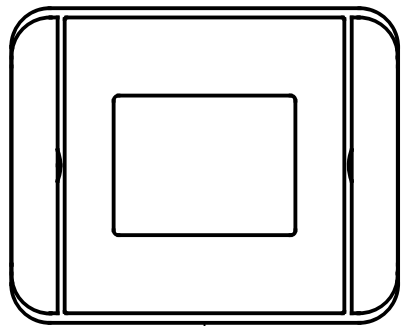


Handbedienungseinheit  
handheld control unit  
SICON-C

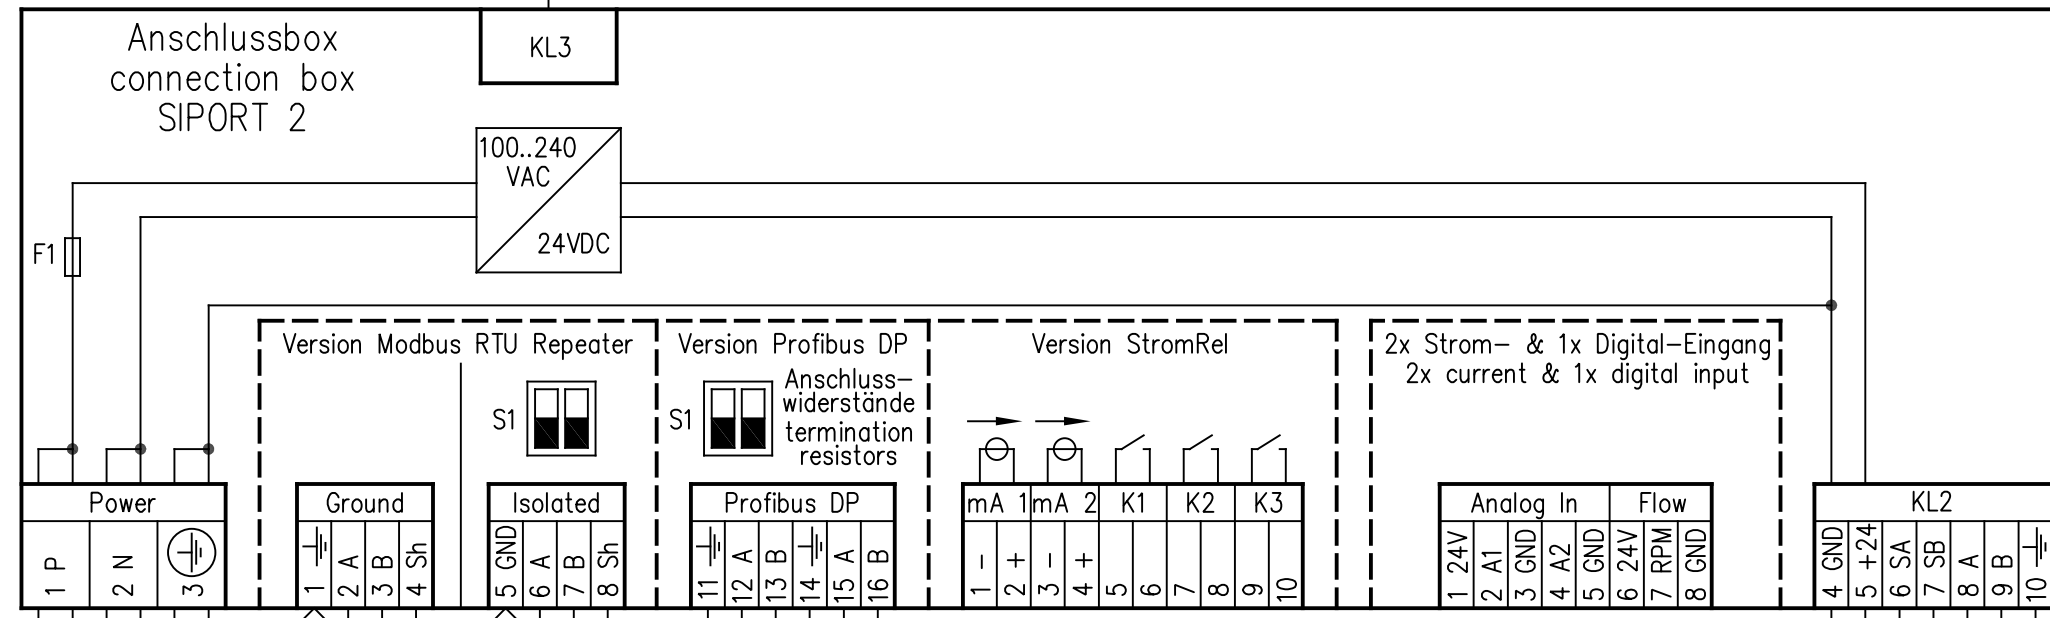

Probenheizer  
sample heater  
24VDC

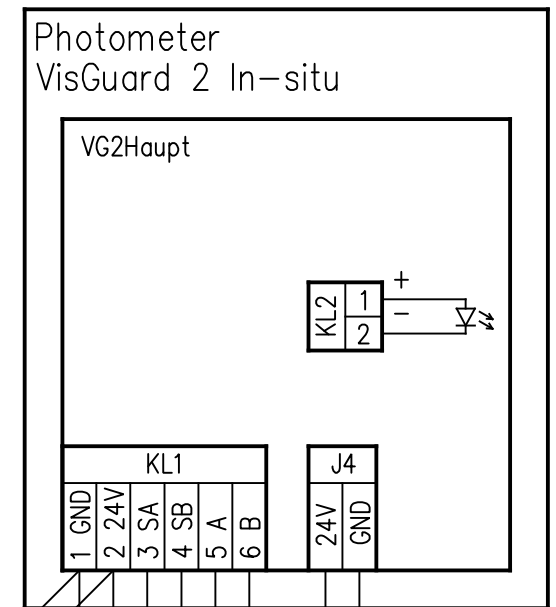

Netzanschluss  
power supply

Netzausgang  
power output

--- Starkstrom / heavy current  
— Kleinspannung / low voltage

Verdrahtungsplan VisGuard 2 In-situ Overview internal electrical connections	Massstab	Datum 14.07.2017
	Geprüft	K. Gwerder
	Verteiler	Phs
	Gezeichnet	Phs
© SIGRIST-PHOTOMETER AG CH-6373 Ennetbürgen www.photometer.com Technische Änderungen vorbehalten. Subject to change without notice.	Zeichnung No. VisGuard2_In-situ-ES	Index 3